


SCHEMATY STUDNI NA SIECI
w ul. Świerczewskiego

TABELA. PARAMETRY STUDZIENEK KANLIZACJI SANITARNEJ

| Działanie | nr schem. | nr studz. | średnica studz. mm | N1 rzędna ter. (włazu) m n.p.m. | N2 rzędna dna kanału m n.p.m. |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Nowa | 1 | S45 | 600 | 155,08 | 152,72 |
| Wymiana | 2 | S46 | 1000 | 155,27 | 152,91 |
| Wymiana | 3 | S48 | 600 | 155,80 | 153,38 |
| Nowa | 4 | S49 | 600 | 155,95 | 153,60 |
| Nowa | 5 | S50 | 1000 | 155,99 | 153,66 |
| Wymiana | 6 | S51 | 600 | 156,12 | 153,84 |
| Nowa | 7 | S52 | 600 | 156,28 | 153,97 |
| Nowa | 8 | S53 | 1000 | 156,55 | 154,23 |
| Nowa | 9 | S54 | 600 | 156,52 | 154,29 |
| Nowa | 10 | S55 | 600 | 156,50 | 154,46 |
| Nowa | 11 | S56 | 600 | 156,80 | 154,66 |
| Nowa | 12 | S57 | 600 | 157,07 | 154,80 |
| Nowa | 13 | S58 | 1200 | 157,36 | 155,07 |
| Remont | 11 | S30.7 | | 154,55 | 153,07 |
| Remont | 12 | S30.8 | | 154,86 | 154,00 |
| Wymiana | 13 | S30.2 | 1000 | 153,62 | 151,67 |

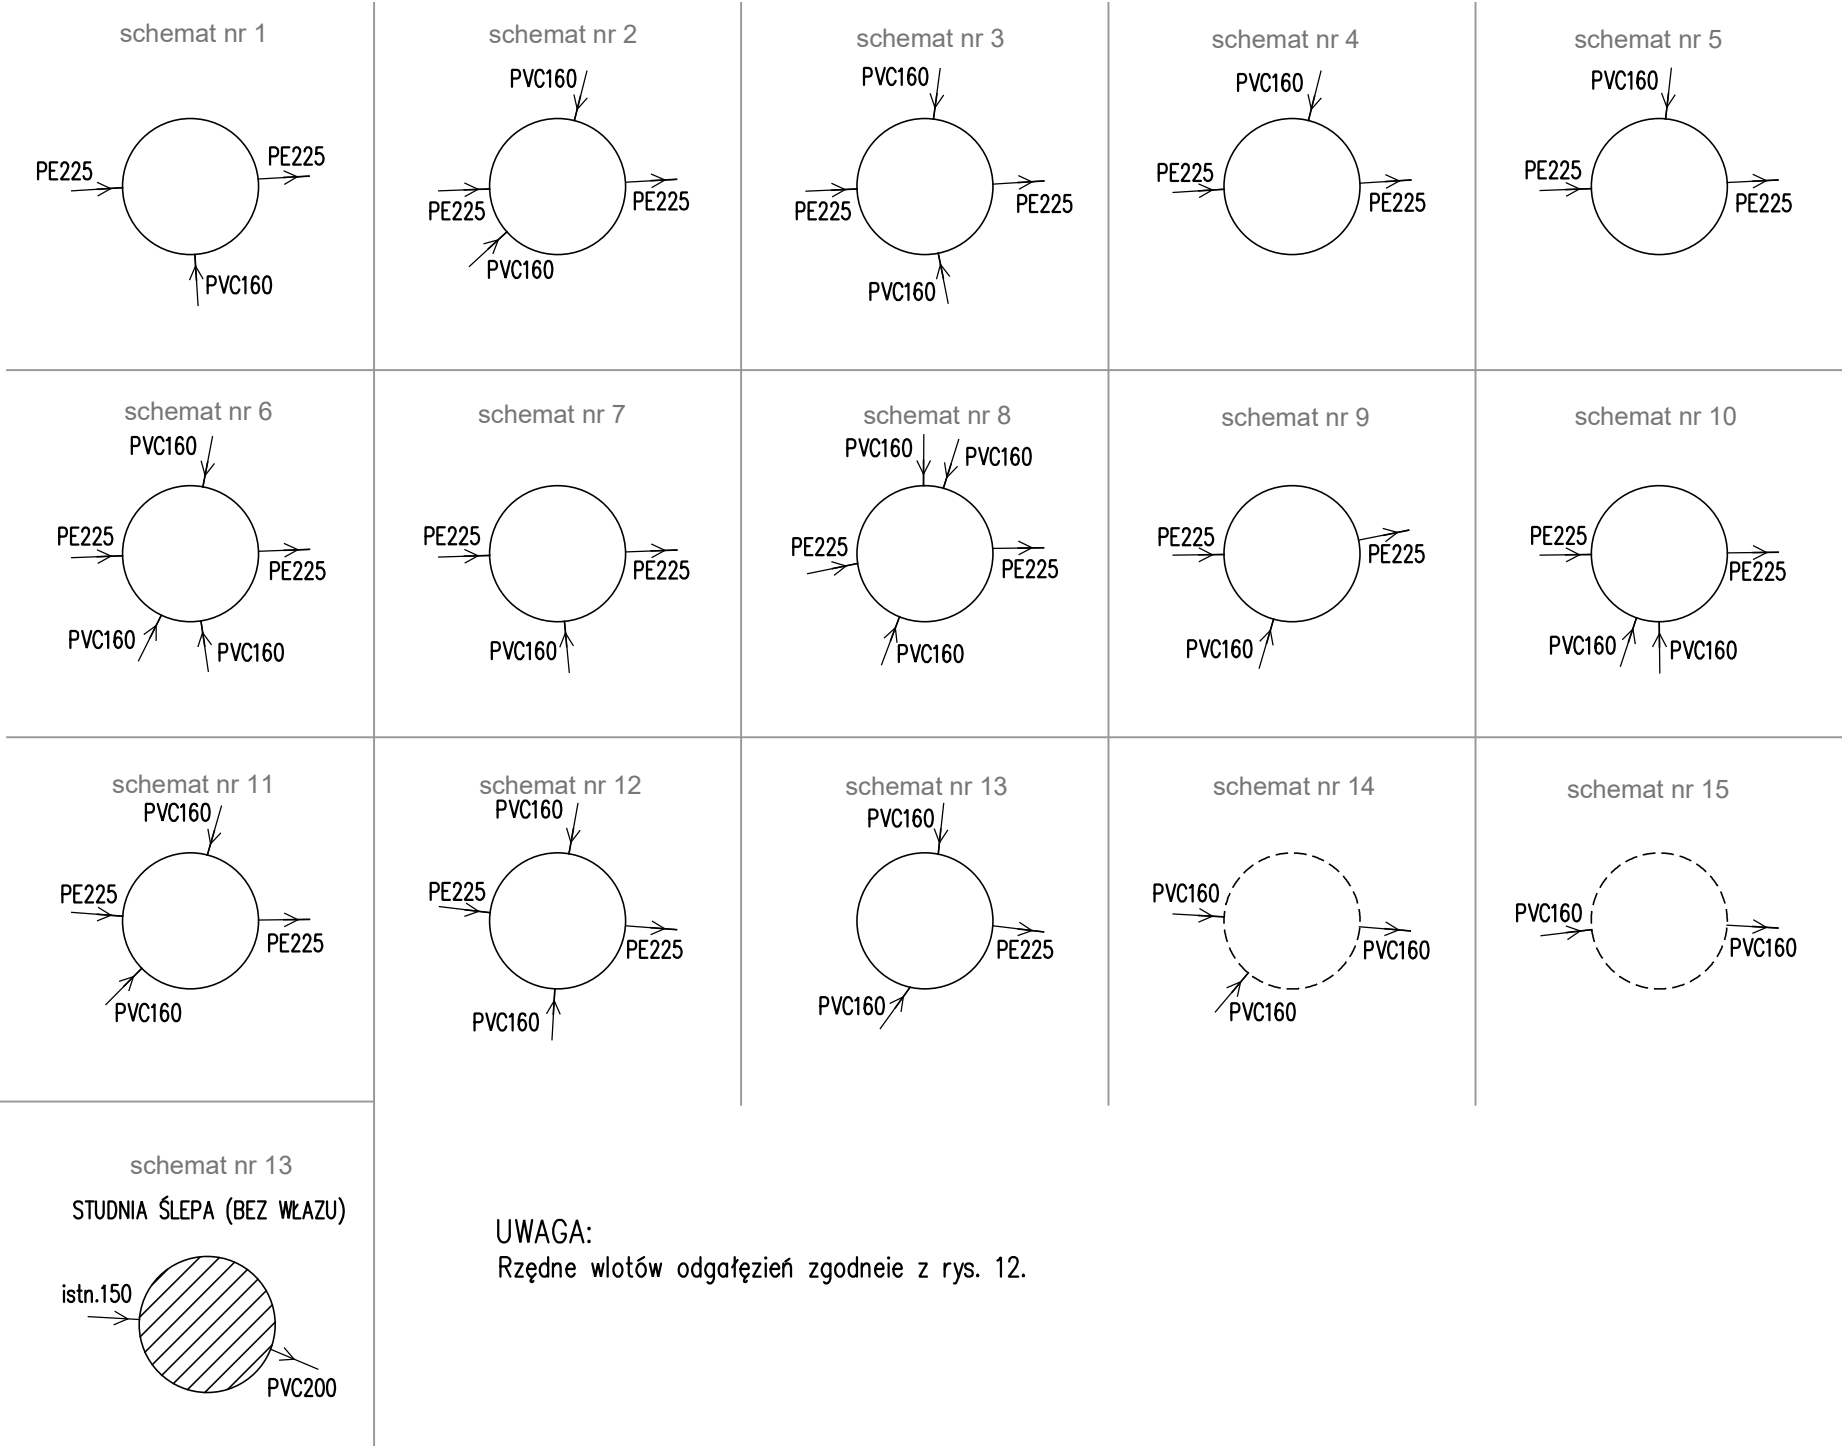

UWAGA:
Rzędne wlotów odgałęzień zgodneie z rys. 12.

| | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|
|  | BIURO PROJEKTÓW Lublin, ul. Środkowa 9/5 tel.: 798 - 429 - 416 email: kulik.p.k@gmail.com | Inwestycja | Dokumentacja techniczna remontu, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Świerczewskiego w Rykach - cz.B - s. kanalizacji sanit. | Data | 03.2017r. |
| | | | | Stadium | P. B-W. |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Inwestor | PGKiM Ryki ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki |
| Projekował: | mgr inż. Piotr Kulik | LUB/0079 /PBS/16 | | Tytuł rysunku: | Branża sanitarna |
| Opracował: | mgr inż. Rafał Anasiewicz | | | Zestawienie studni ul. Świerczewskiego | Skala - - |
| Sprawdził: | inż. Hanna Gwiazda | 1700/Lb/82 | | Nr rys. | 6c |