


PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE

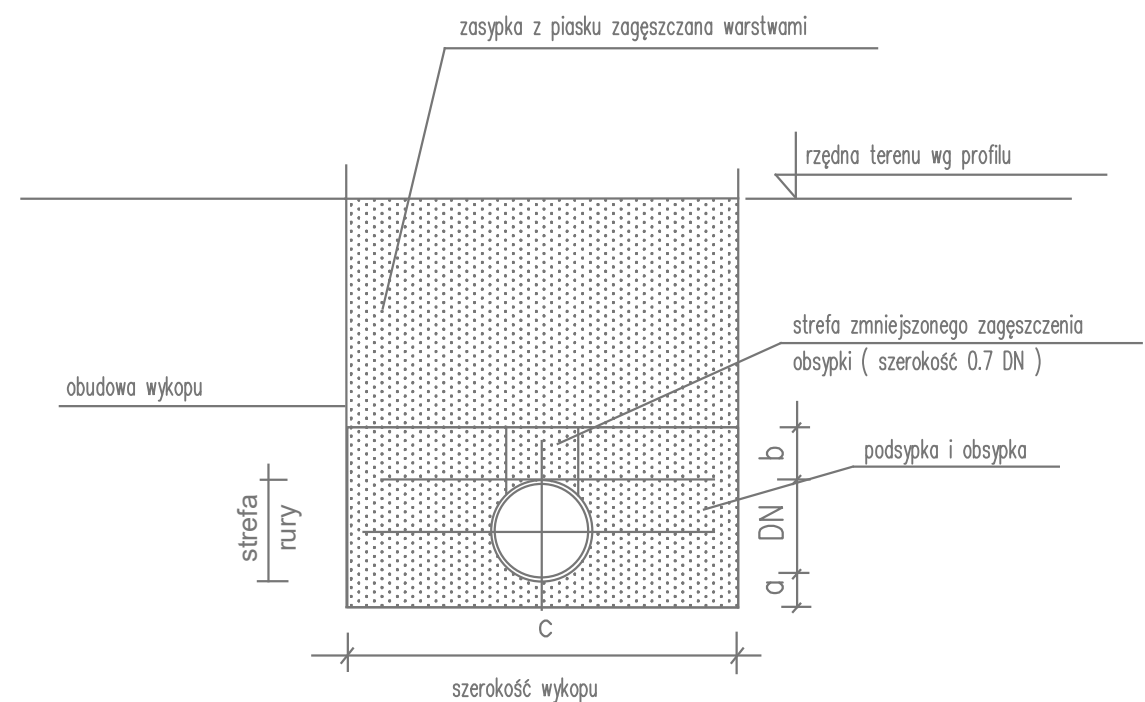

POSADOWIENIE RURY W WYKOPIE

TABELA WYMIARÓW

DN	Rodzaj rury	a (cm)	b (cm)	c (cm)	grupa gruntu w strefie ułożenia rury	Is % strefa rury	Is % strefa podbud drogi
250	PVC lub PERC	15	30	100	G1	98	100
225	PERC	15	30	100	G1	98	100
200	PVC lub PERC	15	30	100	G1	98	100
160	PVC	15	30	100	G1	98	100


Grupa gruntu w strefie ułożenia rury: ( na wysokości a+DN+b )


G1 - piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony

UWAGI:

- 1.Na podsypkę i obsypkę stosować grunt określony w tabeli wymiarów.
- 2.Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości
- 3.Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch stosować lekkie ubijaki wibracyjne.  
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0 m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczana średnim ubijakiem  
Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury na wysokość 1.0 m
4. Podsypkę o grubości nie przekraczającej 15 cm wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczania.

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE  
z ociepleniem i odciężeniem

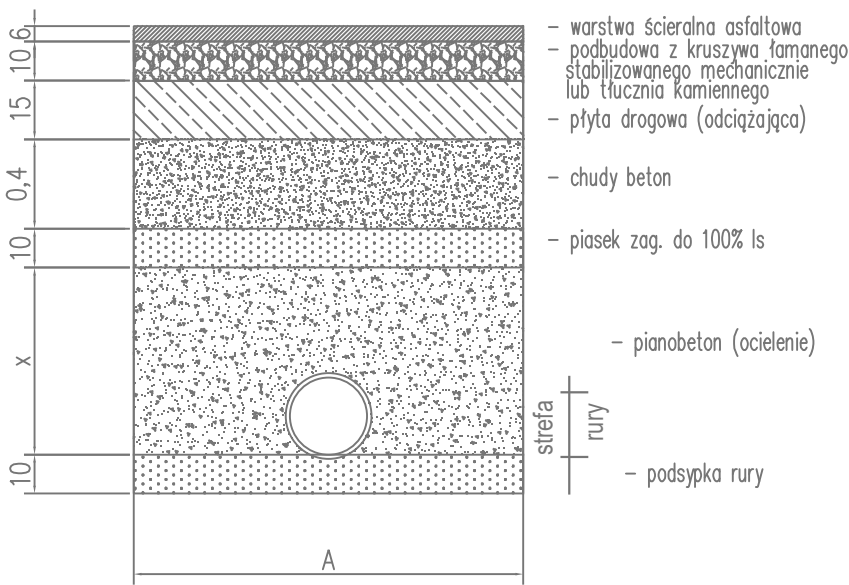

 BIURO PROJEKTÓW Lublin, ul.Srodkowa 9/5 tel. 798 - 428 - 416 email: kulik.p@gmail.com		Inwestycja	Dokumentacja techniczna remontu, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Świerczewskiego w Rykach - cz.B - s. kanalizacji sanit.		Data	03.2017r.
					Stadium	P. B-W.
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Inwestor	PGKiM Ryki ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki	
Projekował:	mgr inż. Piotr Kulik	LUB/0079 /PBS/16		Tytuł rysunku:	Branża	sanitarna
Opracował:	mgr inż. Rafał Anasiewicz			Szczegół posadowienia rury w wykopie	Skala	--
Sprawił:	inż. Hanna Gwiazda	1700/Lb/82			Nr rys.	11